



SZÉPHÓ

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

Székesfehérvár, Honvéd u.1.

Tel.: 22/541-300 Fax.: 22/329-649

E-közmű azonosító: 869933444

Belső azonosító: E21/2018

Időpont: 2018.02.26.

Ügyintézőnk: Jné Barabás Katalin

Megrendelő adatai

Szakági tervező cég: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tel.: 0622537631

Email cím: juhasz.peter@pmhiv.szekesfehervar.hu

Tervező részéről: Juhász Péter

Tárgy: Székesfehérvár, Bátky áteresz ikresítése

Munkaszám/rajzszám: 01 Közműkezelői hozzájárulások jegyzéke.pdf (615431)

Az érintett távhővezeték adatai:

típusa (kiválasztandó): - vasbeton védőcsatornában - előreszigetelt, közvetlenül földben elhelyezett

mérete: 2xDN 400/DA 630

szállított közeg hőmérséklete: 120°forróvíz; nyomása 10 bar

Az egyeztetésre benyújtott dokumentumot csak távhőszolgáltató szakági szempontok alapján vizsgáltuk meg.

A bemutatott tervdokumentációk, alapján a kivitelezési munkákhoz a közműkezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

A létesítés során az: **MSZ 7487/1-79, MSZ 7487/2-80, MSZ 7487/3-80.** sz. szabvány előírásai betartandók.

- A munkaterület átadására és a műszaki átadásra szervezetünket minden esetben meg kell hívni!
- **A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt legalább 8 nappal Hőszolgáltatási Igazgatóságunknál meg kell rendelni.** Amennyiben a munka több, egymást közvetlenül nem követő szakfelügyelet ellátását igényli, úgy az egyes esetek előtt 1 nappal kérjük írásban jelezni a szakfelügyelet szükségességét.
- A távvezetékek és a technológiai kábelek a többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak.
- A távhővezeték felülről történő keresztezésénél, illetve a szabványos védőtávolságoknál alacsonyabb párhuzamos vezetéseknel védőcsövet kell elhelyezni.
- A védőcső a közmű keresztezési pontoknál való túlnyúlása mindkét irányba min. 1-1 m legyen.
- A távhővezeték 2-2 m-es körzetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 m-es közelségen belül kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkaival kell feltárni a távhővezetékét.
- A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő létesítmény rongálás és szolgáltatási-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik a szakfelügyeletről függetlenül.
- Távhővezeték takarása csak a szakfelügyelet általi sérülésmentességet követően történhet.
- A Kivitelező köteles bármely rongálást/távvezeték/technológiai kábel hibát azonnal jelezni a 22/510-732 (Üzemfelügyelet) telefonszámon.
- A parkoló és bekötőút magassági méreteit és lejtési viszonyait úgy kell meghatározni, hogy a távfűtési aknába csapadékvíz ne juthasson be.



SZÉPHŐ

- A Társaság tulajdonát képező műtárgyakba, építményekbe (akna, kiszellőző, hőközpont) bemenni TILOS! Az ilyen építményekben csak Társaságunk munkatársai léphetnek be, illetve végezhetnek munkát!
- A távhőhálózat átalakítási és/vagy áthelyezési költségei a Beruházót terheli. A távhővezeték kiváltása során a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII., 157/2005. VIII.15 végrehajtási rendelete és a 45/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani. Üzemelő vezetékre a kiváltott szakasz rákötését csak társaságunk szakemberei végezhetik.

Jelen közműkezelői nyilatkozat a benyújtott
tervdokumentáció megváltozásáig vagy a
keltezésétől számított 6 hónapig érvényes!

Az egyeztetésre benyújtott tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása
esetében új kérelmet kell benyújtani!

Melléklet: szakági helyszínrajzi térkép az érintett területre. A közművek között függőlegesen minimum
30 cm távolság szükséges.

Megjegyzés:

A munka megkezdését írásban Társaságunknak az alábbi címen be kell jelenteni:

SZÉPHŐ Zrt. Hőszolgáltatási Igazgatóság Műszaki Osztály

8002 Székesfehérvár, Honvéd u.1.

Email: kozmuegyeztetes@szepho.hu

Tel.: 22/541-309

Fax: 22/329-649


Széphő Zrt.
SZÉPHŐ

**SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.

Adószám: 11103413-2-07

03.

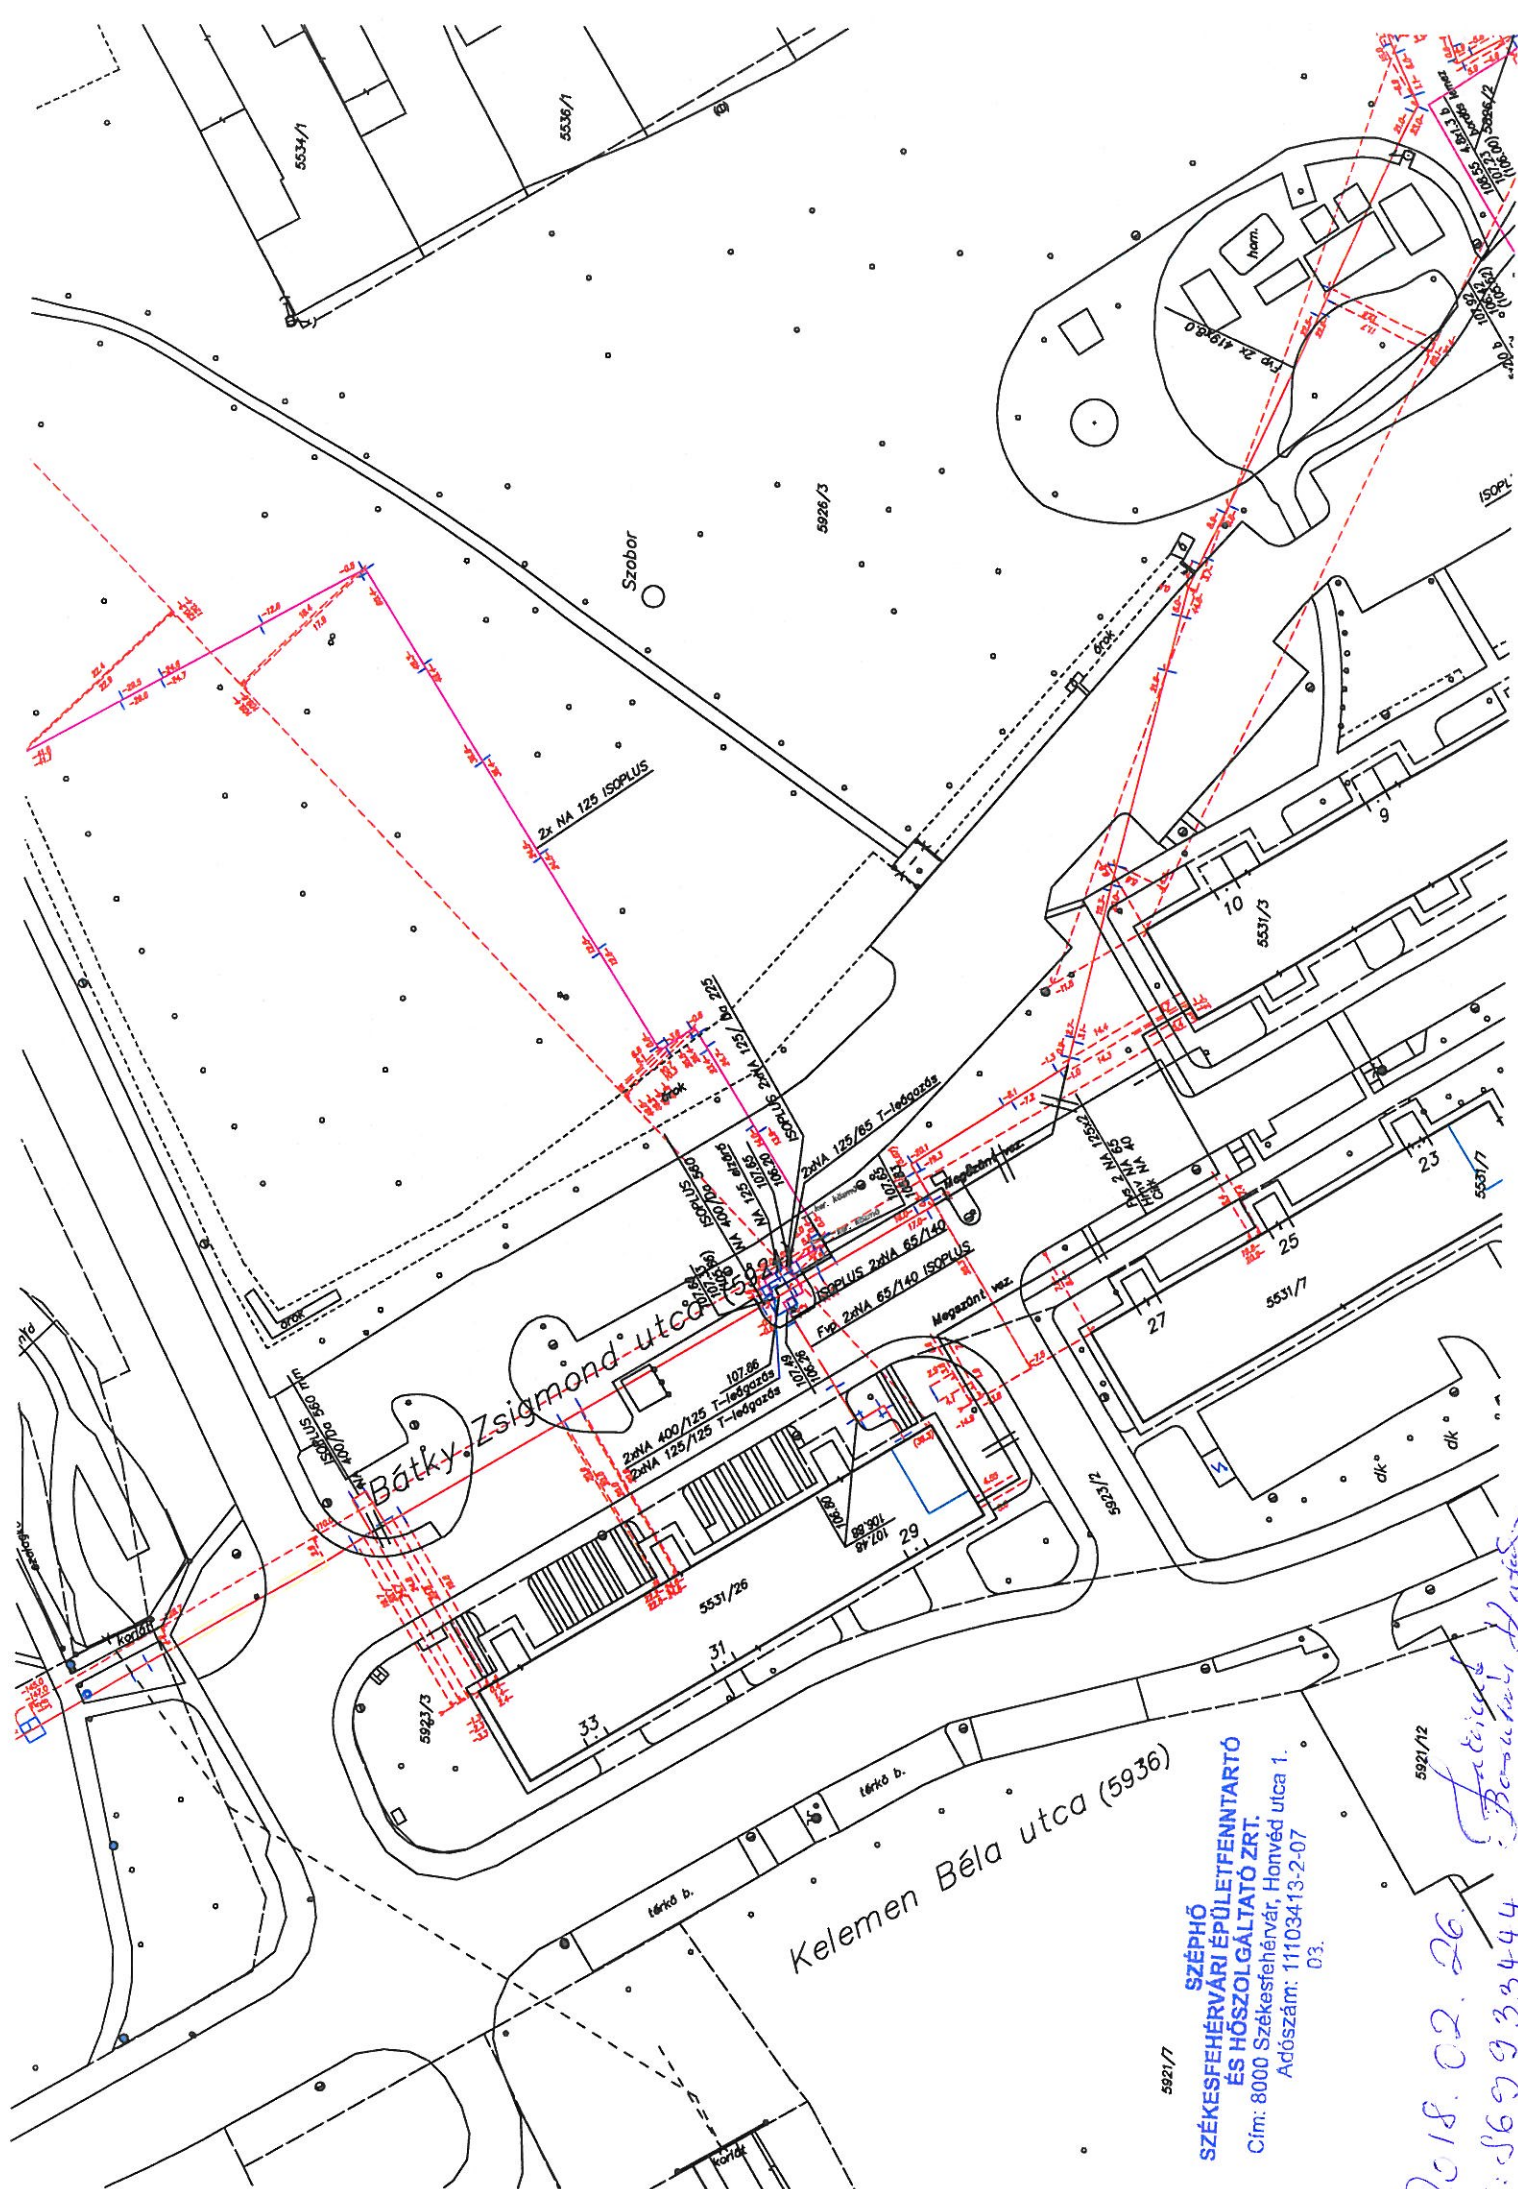

5921/7
**SZÉKHŐ
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.**
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
Adószám: 11103413-2-07
03.

2018. 02. 26.
E: 069933444
F: 069933444
Borócskai János